

Техническое описание

Изделие: Коробка УЗ-3 (без секции УЗС-1) ТУ 25.11.23-020-54164614-2021

Наименование товара:

Коробка УЗ-3 (без секции УЗС-1). Изготовлена по ТУ 25.11.23-020-54164614-2021.

Описание товара:

1. Коробка УЗ-3 предназначается для размещения в ней унифицированной защитной секции УЗС-1 для установки на воздухозаборах и вытяжных каналах для исключения проникновения ударной волны в убежище.
2. Область применения: защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации – группа 3(Ж3) по ГОСТ 15150:

- температура воздуха, (°C) от минус 50 до плюс 50;

- относительная влажность воздуха до 98%.

Климатическое исполнение – УХЛ3 по ГОСТ 15150.

3. Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Коробка УЗ-3 (без секции УЗС-1)	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1

4. Основные составляющие элементы:

№ п/п	Наименование составляющего элемента	Ед. изм.	Кол-во
1	Корпус	шт.	1
2	Крышка	шт.	1
3	Направляющая	шт.	2

5. Материал изделия – углеродистая сталь.

Наружное и внутреннее покрытие – грунт-эмаль ХВ-0278, цвет серый.

6. Изделие состоит из нескольких основных частей: стального корпуса, съёмной крышки, направляющих для позиционирования секции УЗС-1.

7. Рекомендуются устанавливать на вертикальных и горизонтальных воздуховодах крышкой сбоку. Соединение входа и выхода потока из корпуса коробки – сварное.

8. Основные технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры*, ±2 мм:	
	- длина	760
	- ширина	297
	- высота	716
2	Масса, не более, кг, без УЗС-1/с УЗС-1	50/90


*размеры для справок

9. На корпусе изделия прикреплена табличка (шильд).

10. Изделие транспортируют на паллете, упакованным в стрейч-пленку. Изделия хранят по условиям для группы 2(С) по ГОСТ 15150, в закрытом сухом помещении, в заводской упаковке. Условия хранения должны исключать воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных едких летучих веществ, вызывающих коррозию изделия.

11. Гарантийный срок на оборудование устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки оборудования с предприятия-изготовителя. Срок хранения и службы изделия устанавливается 5 лет с момента приемки представителем заказчика, при условии замены резинотехнических изделий каждые 3 года.

В процессе эксплуатации, необходимо подвергать техническому осмотру не реже 2-х раз в год.

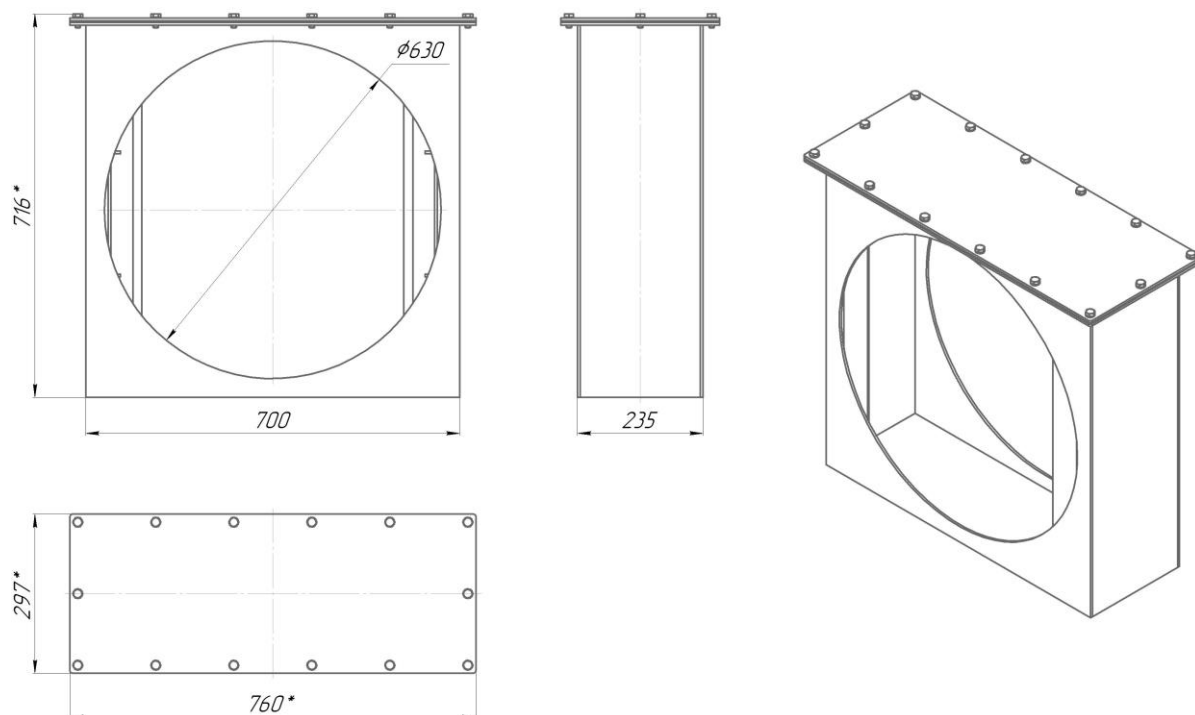

*размеры для справок

Рис. 1 - Коробка УЗ-3 (без секции УЗС-1).

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.